


01 Instalações Elétricas
escala 1/150


QUANT. REFORMA (und.)	
	08
	06
	34
	06
	03
	20
	19
	17
	07
	01
	13
	05

QUANT. IMPLANTAÇÃO (und.)	
	07
	04
	01
	05
	01
	02

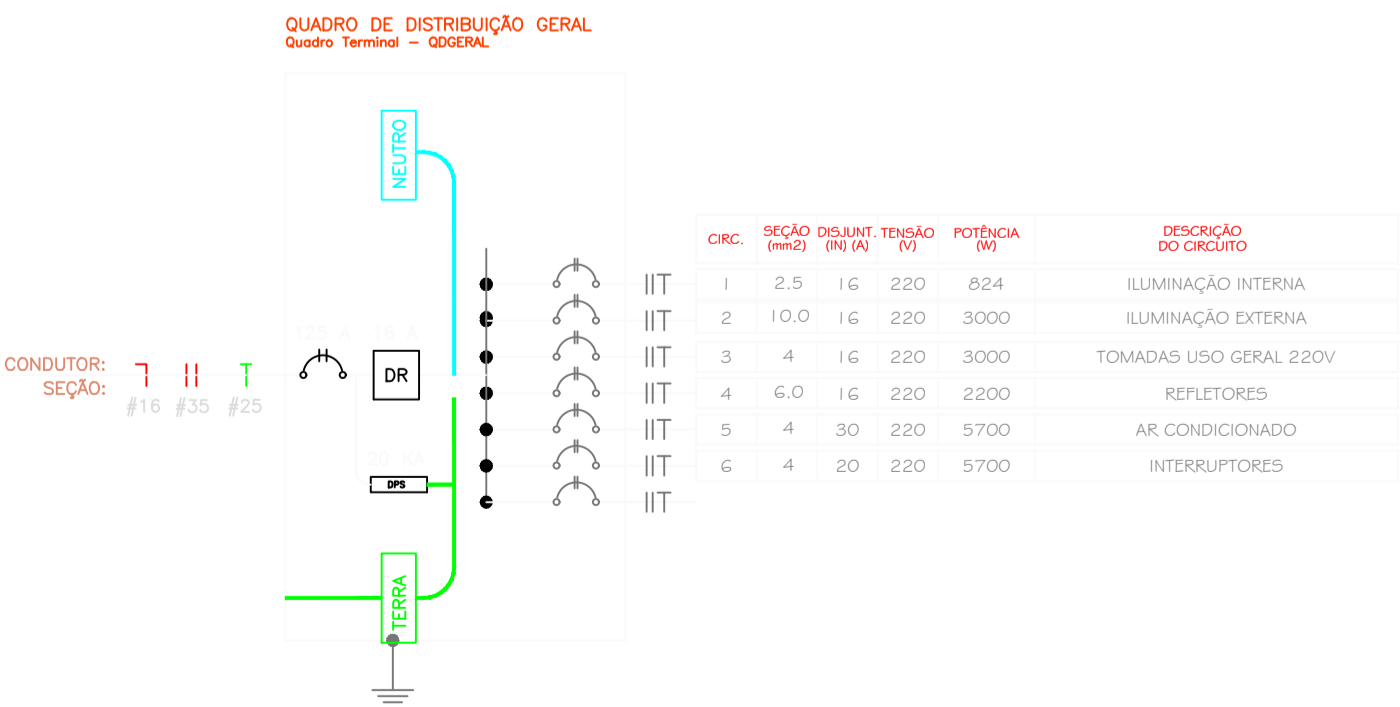

OBS: TODOS OS POSTES E OS REFLETORES SÃO LIGADOS DE FORMA GERAL E DIRETA POR UMA CHAVE NA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO.

02 Diagrama trifilar - QD1
escala 1/125

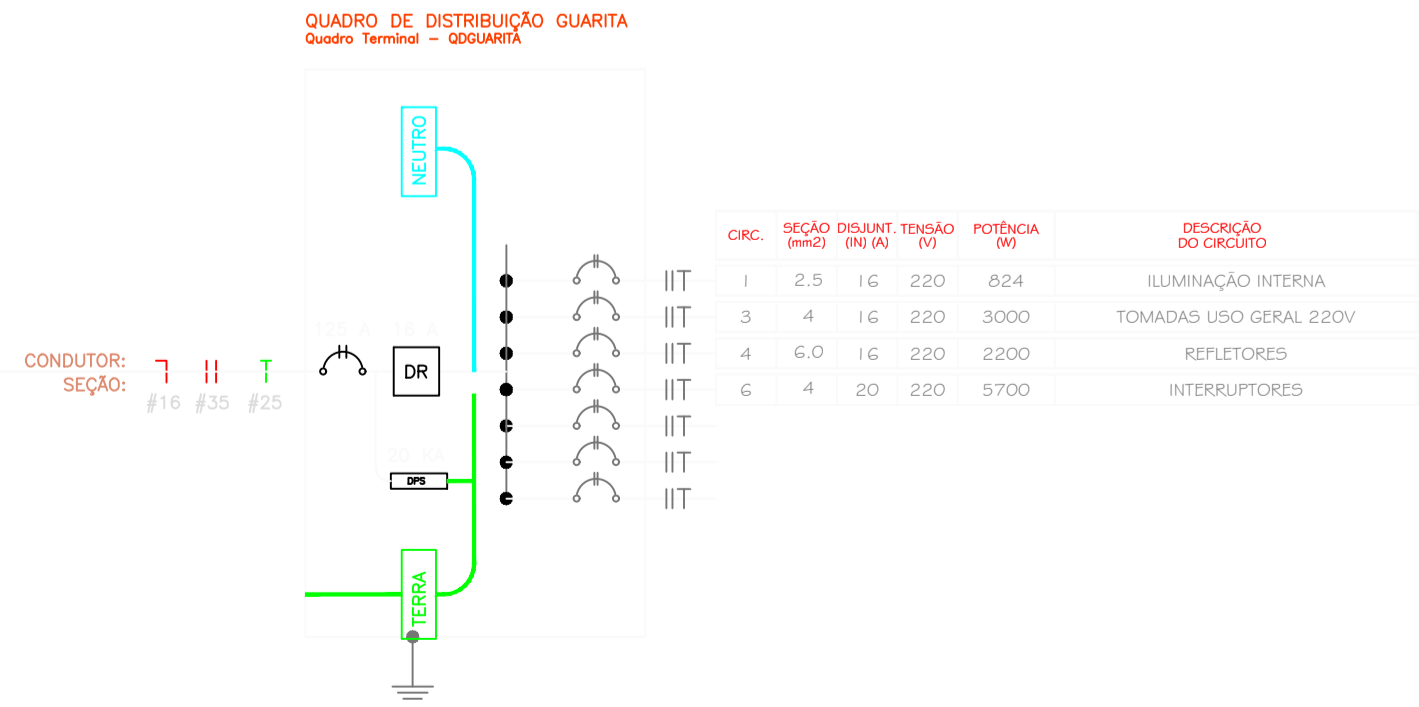

OBS: TODOS OS POSTES E OS REFLETORES SÃO LIGADOS DE FORMA GERAL E DIRETA POR UMA CHAVE NA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO.

03 Diagrama trifilar - QD1
escala 1/125

LEGENDA

- AR CONDICIONADO H=2.30, 14000 BTU, 1900W
- 2 TOMADAS BAIXAS 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136 H=0,30M EM CAIXA 4X2
- CHUVEIRO H=2.30, 7500W
- CONJ. C/ TRÊS COMANDOS SIMPLES CX. 10X5X5CM
- COMANDO SIMPLES CX. 10X5X5CM
- LUMINARIA NO FORRO EQUIPADA COM 01 LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
- LUMINARIA NO FORRO EQUIPADA COM 01 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W
- LUMINARIA NA PAREDE EQUIPADA COM 02 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W
- 2 TOMADAS MÉDIAS 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136 H=1,10M EM CAIXA 4X2
- 2 TOMADAS MÉDIAS 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136 H=1,10M EM CAIXA 4X2
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - CIRCUITOS ALIMENTADORES PRINCIPAIS INSTALADO A 1,5M DO PISO ACABADO
- 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA 2P+T 10A, 250V, PINO CILINDRICO 4 MM, PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136, H=1,10M EM CAIXA 4X2
- POSTE EQUIPADA COM 02 LAMPADAS LED DE 150W
- REFLETOR LED DE 50W
- ARANDELA LED DE 15W
- CAIXA DE PASSAGEM

Observações:

costacruz_engenharia | www.costacruz.com | contato@costacruz.com

PROJETO INST. ELÉTRICAS

PROJETO: LUMINÁRIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES, REFLETORES E POSTEAMENTO

CLIENTE: CETAS MANAUS / IBAMA | C.N.P.J.: 03.659.166/0010-01

FORMATO: A1 - Paisagem | DATA: 10/12/2021

RESP. TÉCNICOS: Antonio Alef Marques Cruz Engenheiro Civil CREA-MA: 111616430-2 | Ingrid Rayanne Mendes dos Santos Arquiteta Urbanista CAU-MA: A183978-0

ÁREA TOTAL: 2.355,00m² | ÁREA CONSTRUÍDA: 1.180,00 m²

A.R.T.: MA20210445363 | R.R.T.: SII1067937100

01/04